

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая централизованного водоснабжения № протокола №3751 от 27.09.2019 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Проба вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана на микробиологические показатели по договору №36 от 18.01.2019 г. на объекте: водопровод МУП "ЖКХ-Артюшкино"

### Протокол 3751 от 27.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 683/1329			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ /мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл


### Заключение по результатам испытаний

вода питьевая централизованного водоснабжения

**Соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая централизованного водоснабжения № протокола №3751 от 27.09.2019 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 А. Проба вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана на микробиологические показатели по договору №36 от 18.01.2019 г. на объекте: водопровод МУП "ЖКХ-Артюшкино"

### Протокол 3751 от 27.09.2019

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 683/1329			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ /мл	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл


### Заключение но результатам испытаний

вода питьевая централизованного водоснабжения

**Соответствует**

по микробиологическим показателям требованиям п.3.3. таблицы 1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 2 апреля 2018 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Минтирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97. Эл. почта: all@fuzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU 0001 513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявдино, ул. Пионерская 56А

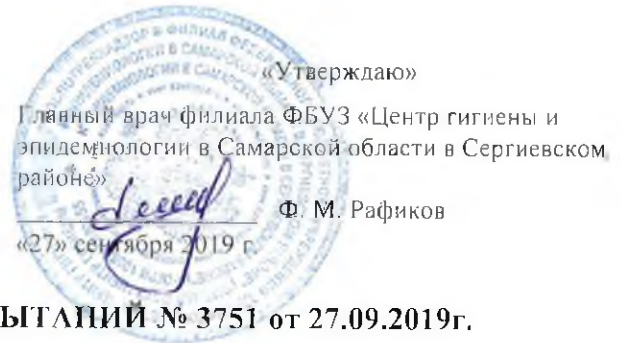

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3751 от 27.09.2019г.**

**Код образца (пробы):** 74281.2.11.09.19.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

**2.1 Юридический адрес:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3. Изготовитель\*:**

МУП "ЖКХ-Артюшкино"

**3.1 Юридический адрес\*:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3.2. Фактический адрес\*:**

446901, Самарская область, Шенталинский район, с. Артюшкино, ул. Советская, 61

**3.3 Дата и время изготовления \***

11.09.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №30 от 18.01.2019 г. проба вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана по договору 36 от 18.01.2019 г. с ВРК д. Костюнькино ул. Центральная Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 11.09.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

11.09.2019 час 10 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Осипов С.В.

**6. Дата начала испытаний:** 11.09.2019 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 3751 от 27.09.2019

Дата окончания испытаний: 16.09.2019 г.

## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 683/1329 от 16.09.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 683/1329			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ /мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено КОЕ ОКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено КОЕ ТКБ в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**